


Guldborgsund Varme A/S

Fjernvarmedeklaration 2025

Brændselsfordeling i procent

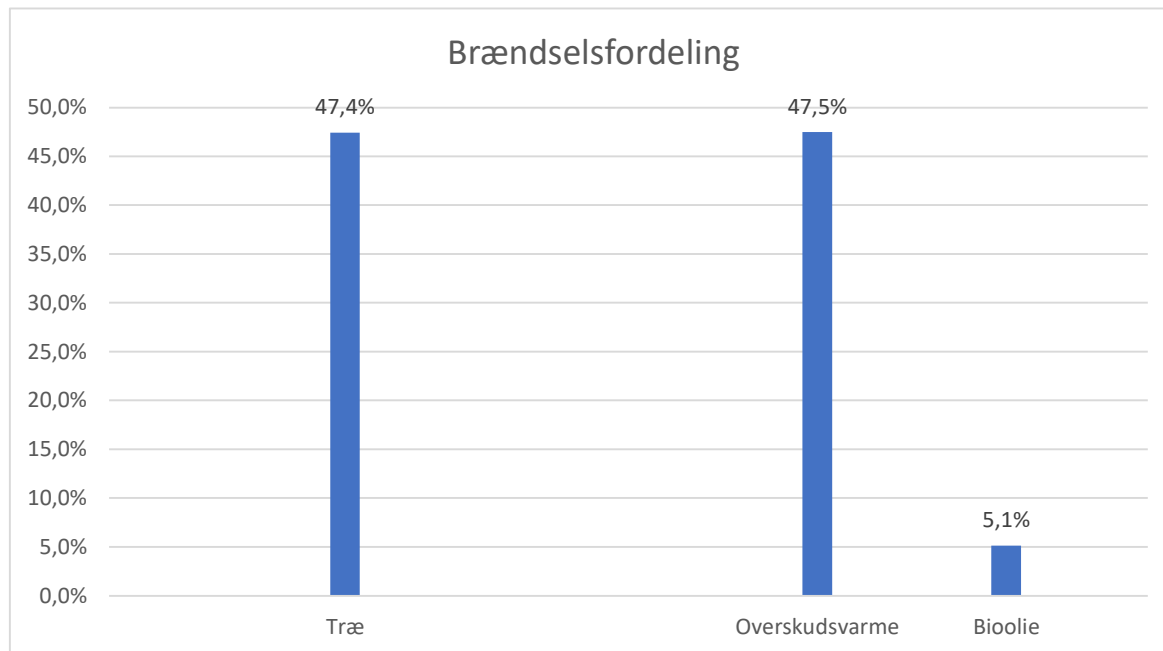

Samlet andel vedvarende energi inkl. el:	100,0%
--	--------

Miljødekларation:

Emissioner til luften	Fjernvarme pr. GJ	Fjernvarme pr. kWh
Udledning af CO ₂ (Drivhusgas)	0,0 kg/GJ	0,0 g/kWh
Udledning af CH ₄ (Drivhusgas)	1,2 g/GJ	4,4 mg/kWh
Udledning af N ₂ O (Drivhusgas)	0,4 g/GJ	1,6 mg/kWh
CO₂-ækvivalenter i alt	0,2 kg/GJ	0,6 g/kWh
Udledning af SO ₂	1,2 g/GJ	4,2 mg/kWh
Udledning af Nox	11,2 g/GJ	40,2 mg/kWh
Inddata periode: 1.1.2025 - 31.12.2025		

Kontaktoplysninger:

Selskab	Guldborgsund Varme A/S
CVR-nr.	32559891
Adresse	Gaabensevej 116, 4800 Nykøbing F
Telefon	72441212
Mail	forbrug@guldborgsundforsyning.dk

Udarbejdet af:

JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma

Slotsgade 88
 9330 Dronninglund
 Telefon 98 84 11 55
 E-mail: jph@jph.dk

Danmarksvej 30 H1
 8660 Skanderborg
 Telefon 75 85 95 40
 E-mail: skanderborg@jph.dk



Rangering iht. Energistyrelsens rangeringsmodel

Værkets rangering

Grøn

Rangeringsmodellens grænseværdier

	Lavere CO ₂ e-udledning end luft-vand varmepumpe
	Lavere CO ₂ e-udledning end et gasfyr
	Højere CO ₂ e-udledning end et gasfyr

Rangeringsmodellen:

DK2

